

细胞注意事项

细胞名称

U937-DC-SIGN（人组织细胞淋巴瘤细胞）

规格

1x10⁶ 个细胞/T25

细胞来源


ATCC

注意事项


1. 该细胞对血清质量要求高，推荐使用 HAKATA 优等胎牛血清。
2. 该细胞培养时需要添加 0.05mM 的 β -巯基乙醇。并补充 2mM 的 L-谷氨酰胺及 0.1mM 的 NEAA
3. 该细胞培养时可能会有部分细胞聚团生长，若细胞团块过大过多，应当轻轻将其吹散。
4. 该细胞生长时，最高密度不能超过 2×10^6 cells/mL. 传代时可以 $1-2 \times 10^5$ cells/mL 的密度进行传代。

ATCC 图片

ATCC Number: **CRL-3253**
Designation: **U937-DC-SIGN**

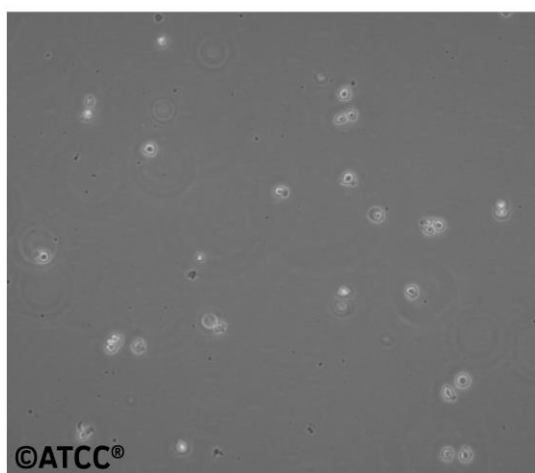

Low Density

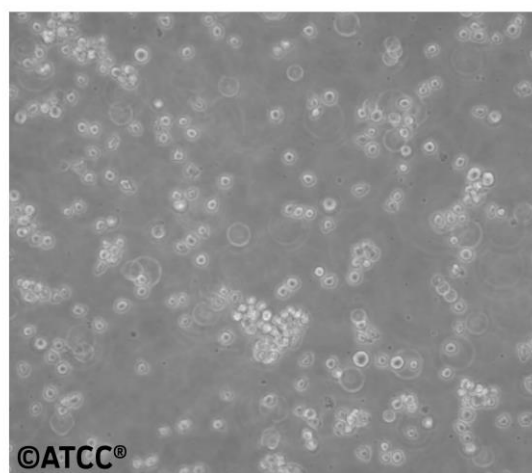

High Density

传秋图片

